
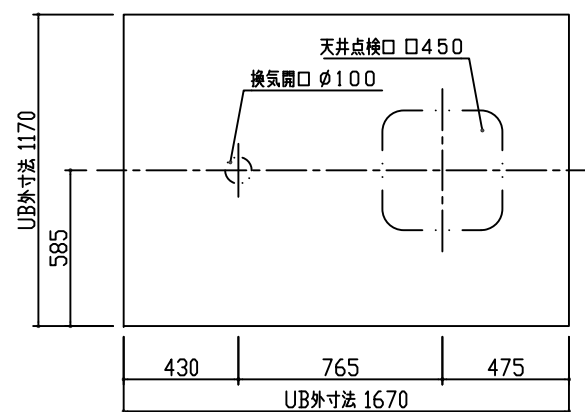
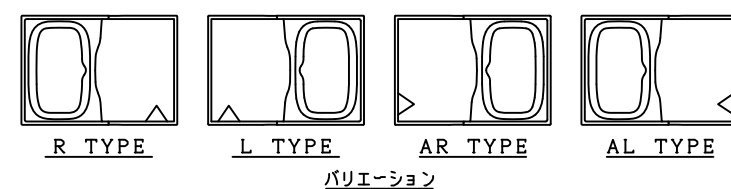
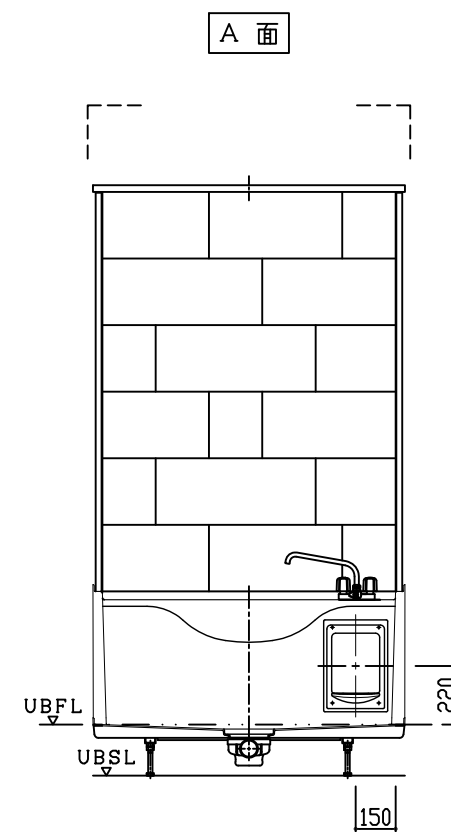
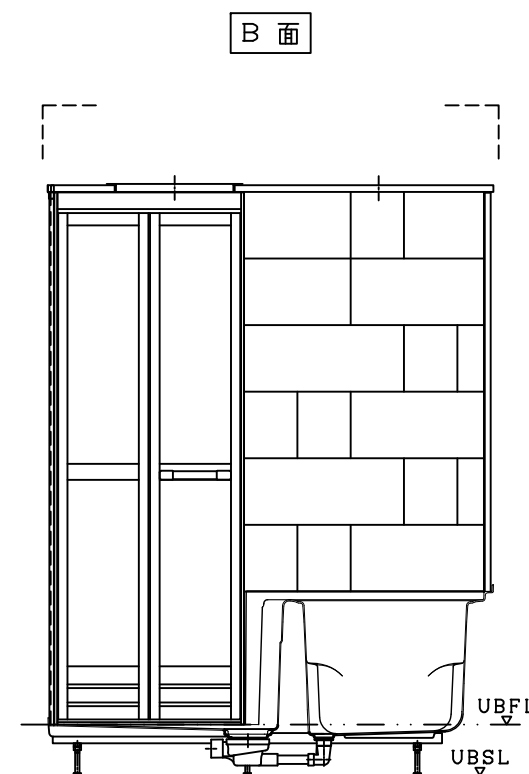
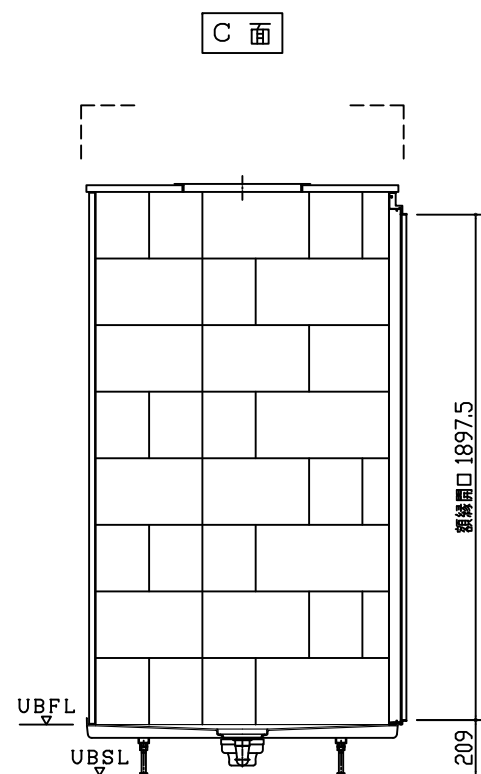
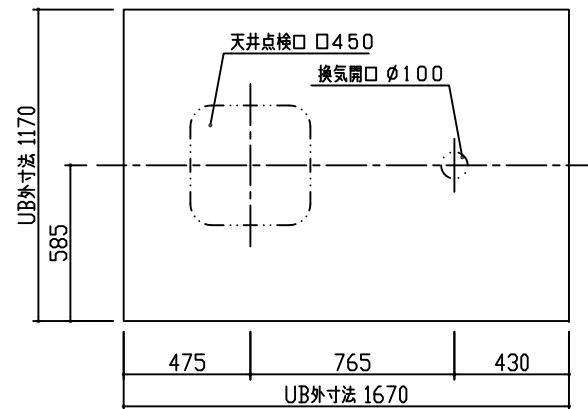






[illegible]

注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。

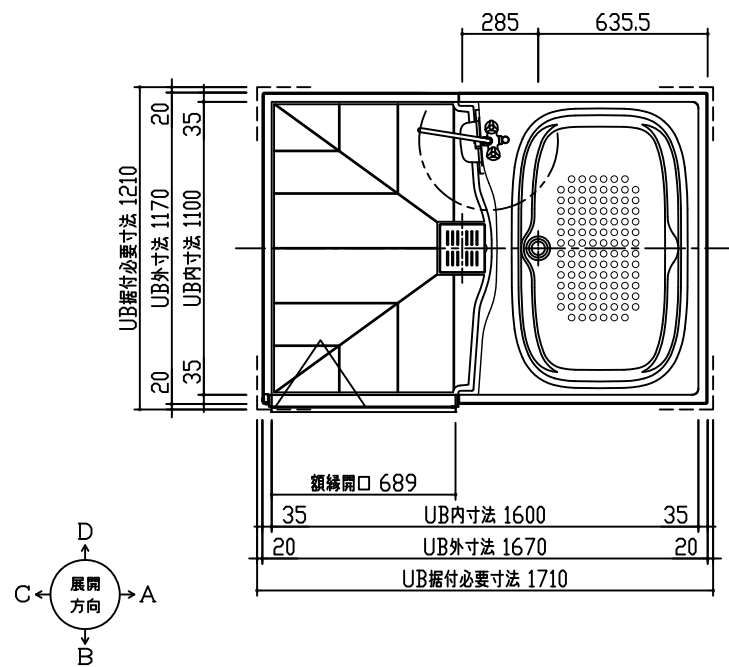


※ 実有効開口は、602mm


名 称	材 質	数 量	備 考
下部本体	FRP	1	1170×1670×717H
壁パネル	FRP	1set	H=1500 H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 翻付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	713×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=130

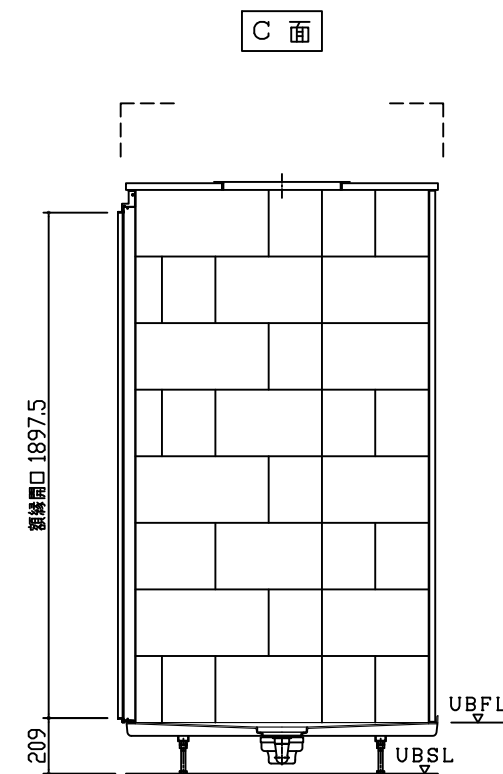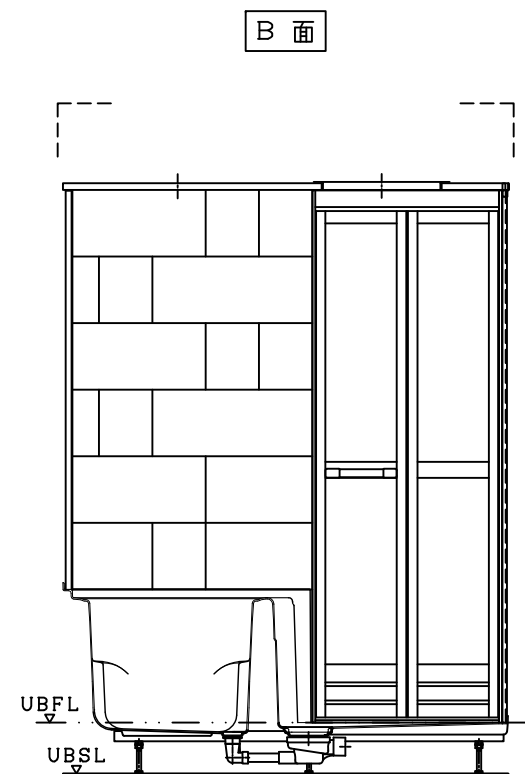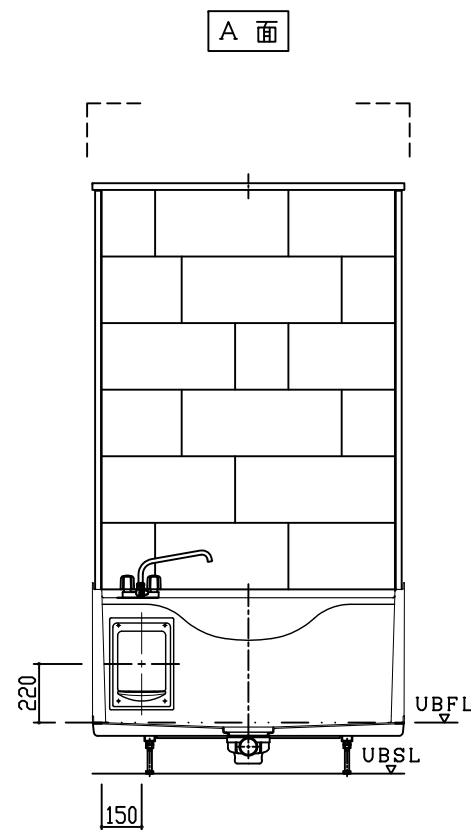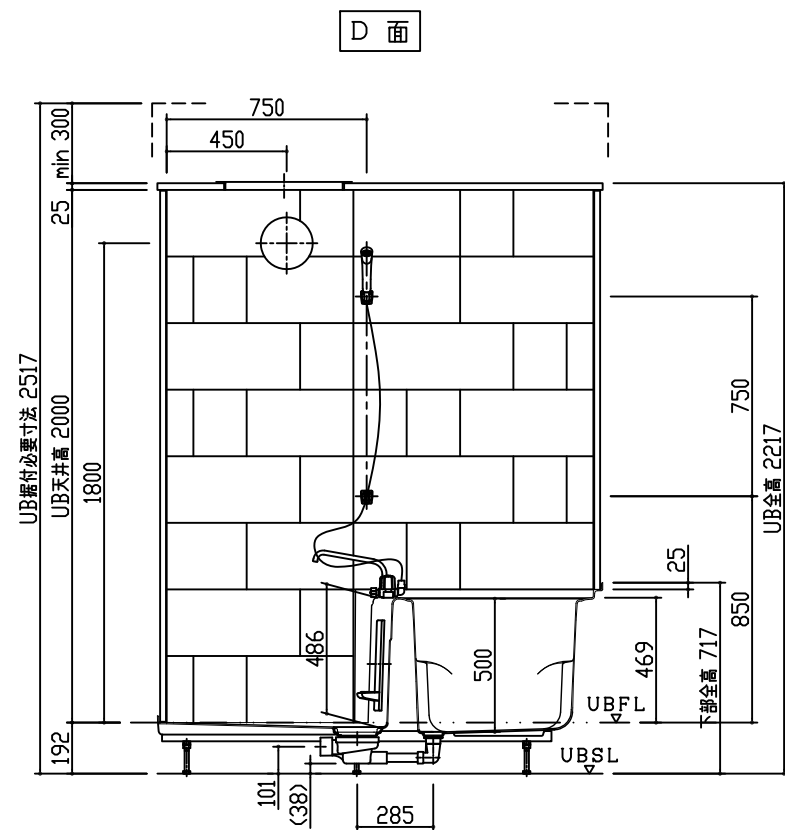


注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。

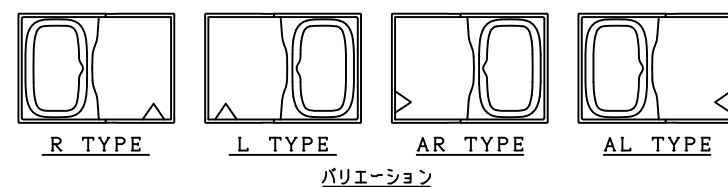


BReCS	記 事	改 訂				製 図	検 図	承 認	件 名	名 称	EP-1116SW1-L	尺 度	作成年月日
						中 村	野 崎	渡 会			製品図		
											EP3SW12 ⑬	A2 1/20	2022年 12月31日

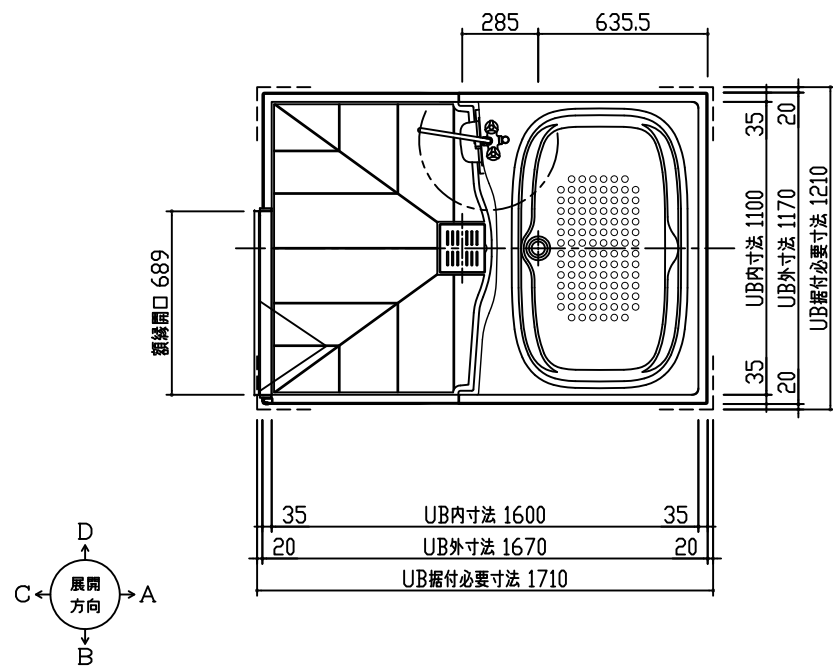


※ 実有効開口は、602mm

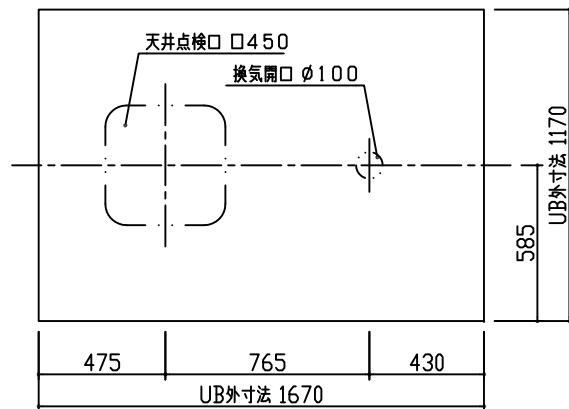

A 面

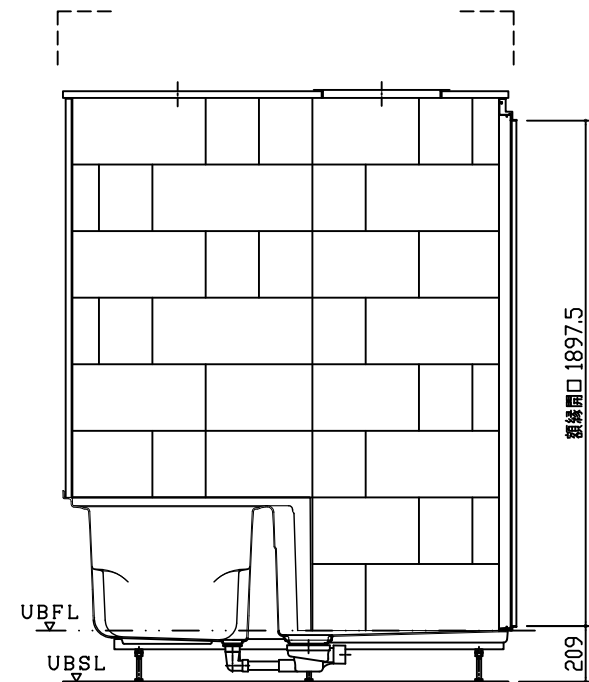


B 面


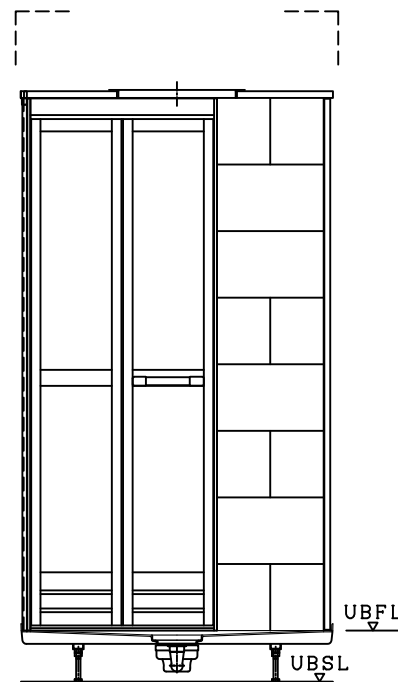


C 面

名 称	材 質	数 量	備 考
下部本体	FRP	1	1170×1670×717H
壁パネル	FRP	1set	H=1500 H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 翻付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	713×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=130





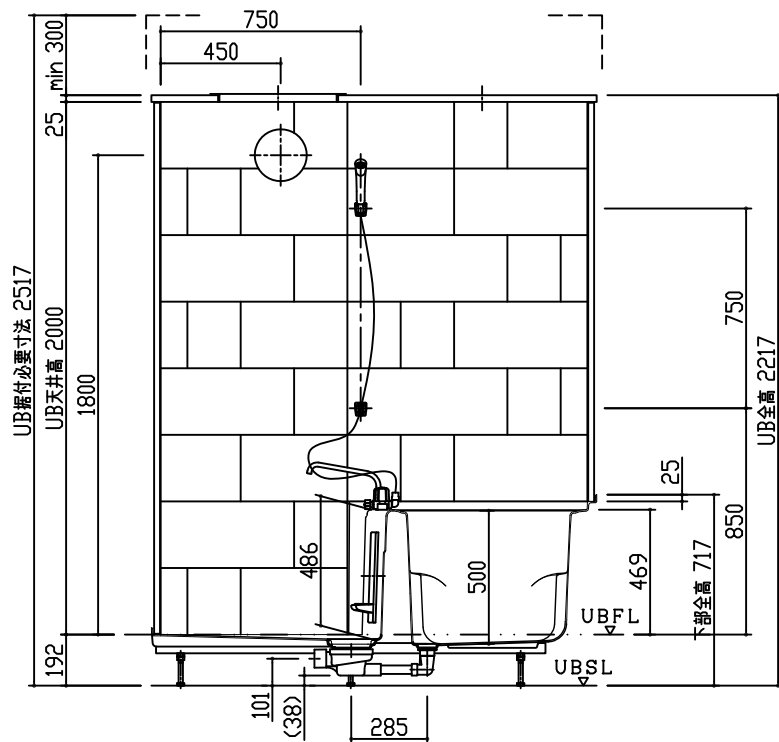


D 面

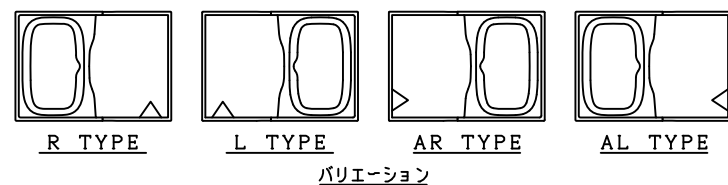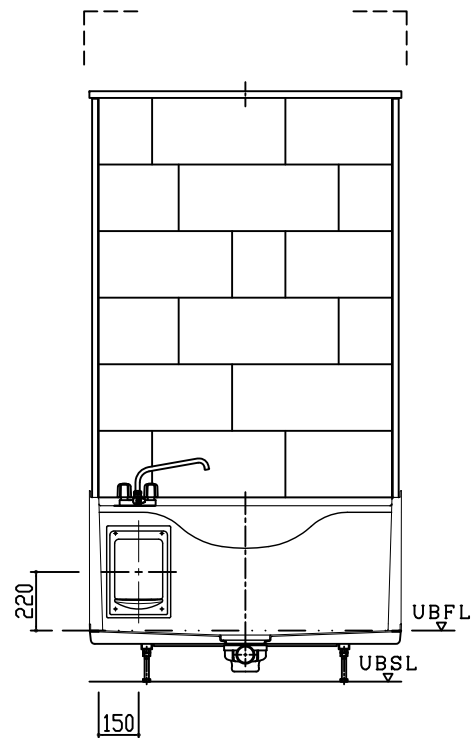


注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。


BReCS	記 事	改 訂				製 図	検 図	承 認		件 名	名 称	EP-1116SW1-AR 製品図	尺 度	作成年月日
												EP3SW13 (13)	A2 1/20	
						中 村	野 崎	渡 会						2022年 12月31日

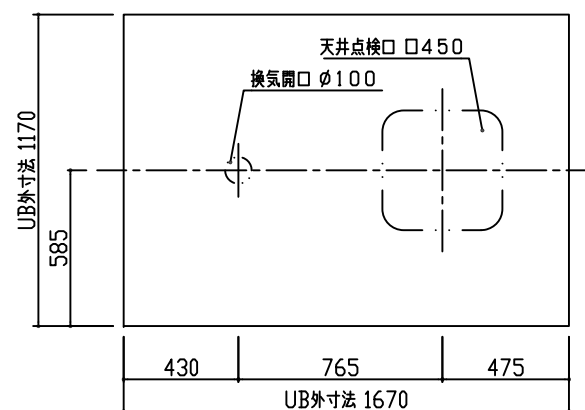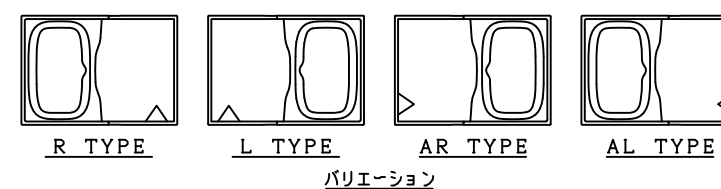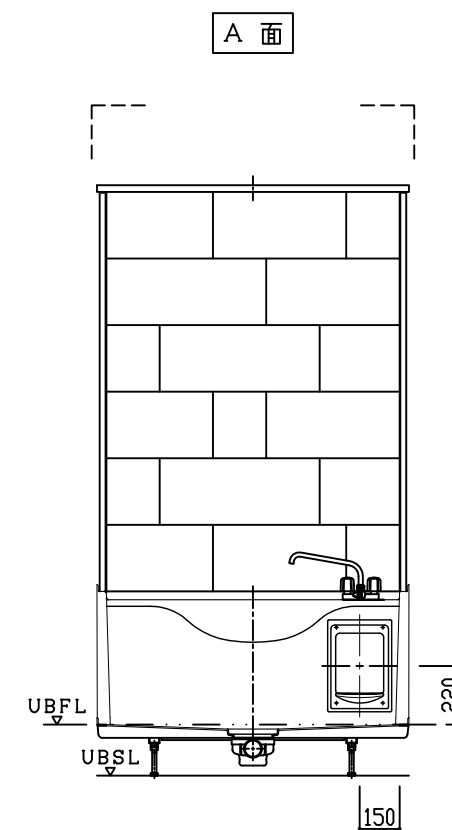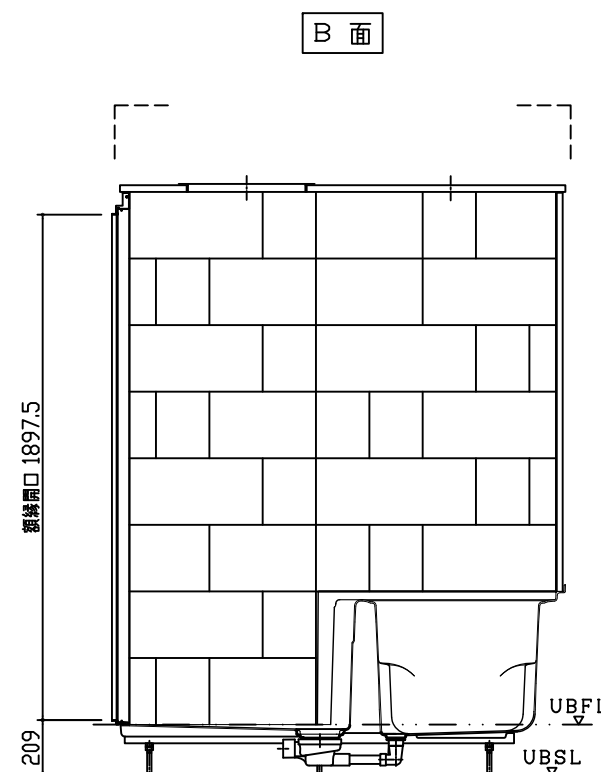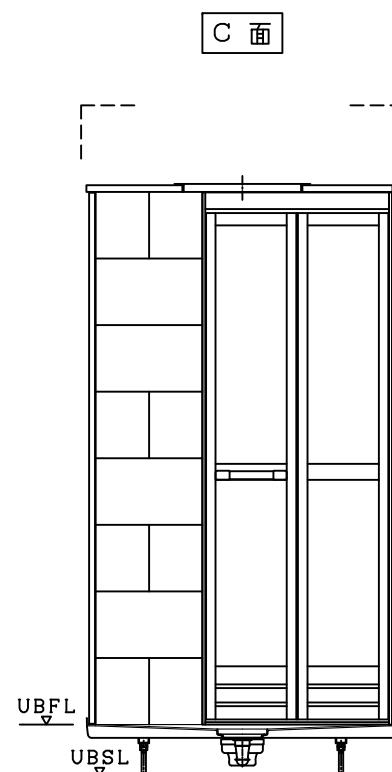[illegible]




脚位置図 S = 1 / 20

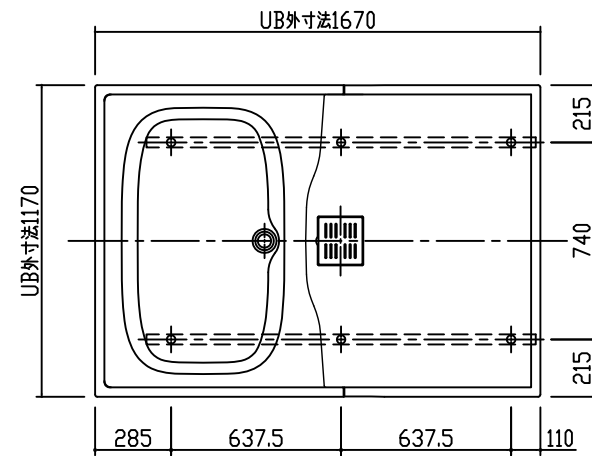

照 明

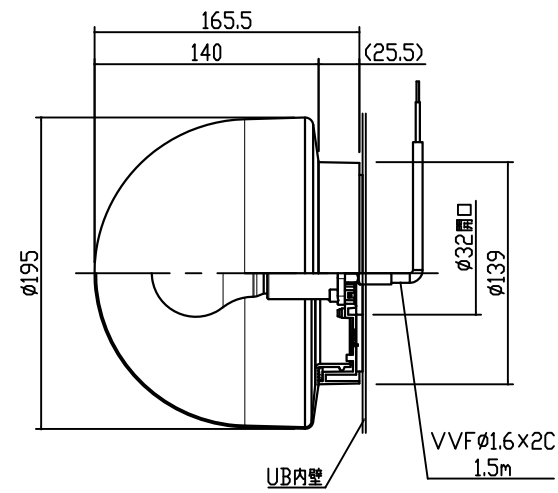

ドア取合 S = 1 / 2

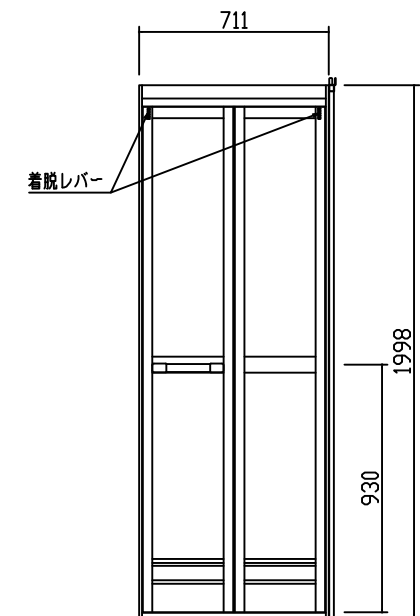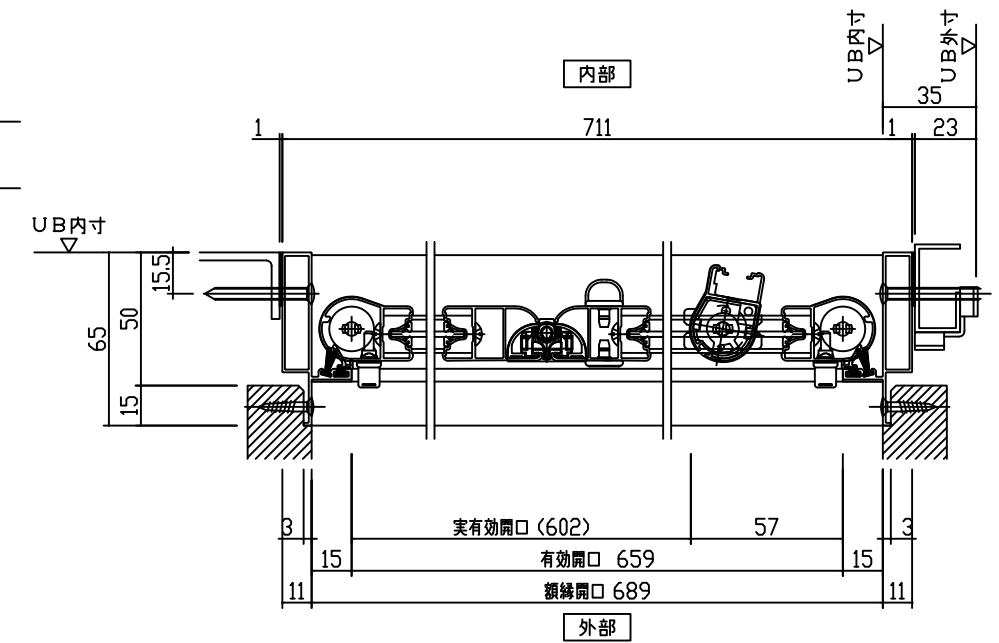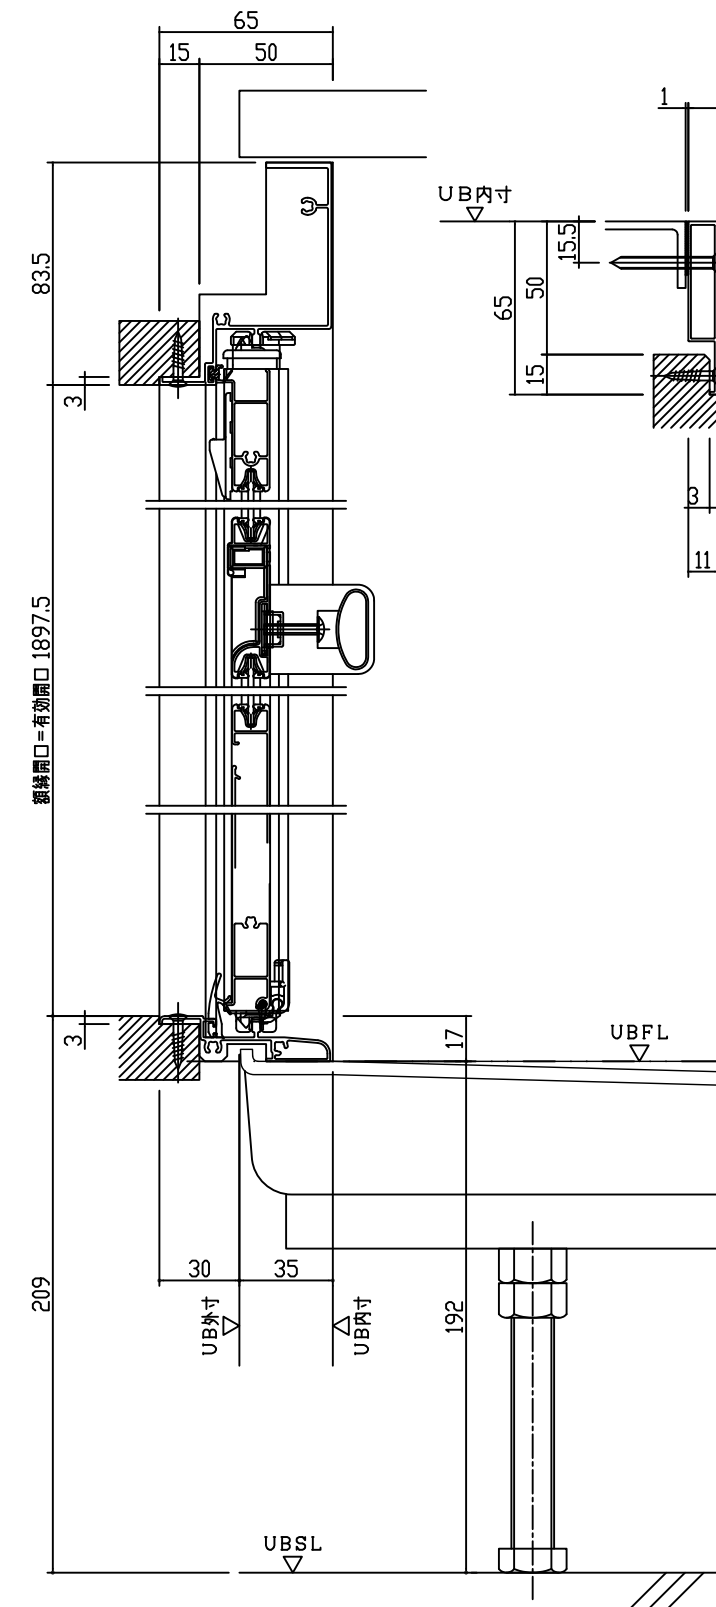

外觀図 S = 1 / 20


- ・右吊り

注) ALタイプハ勝手違いナリマス。

注1、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。


注2、アジャスト調整範囲±10

給水・給湯取出し位置 S=1/20

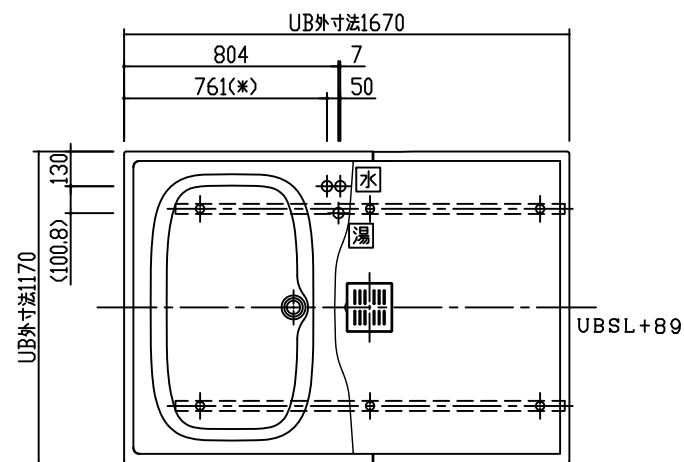


(※) 給湯立上がり位置は脚部との干渉を避けるため
(※)の位置をお願いします。

給水・給湯接続

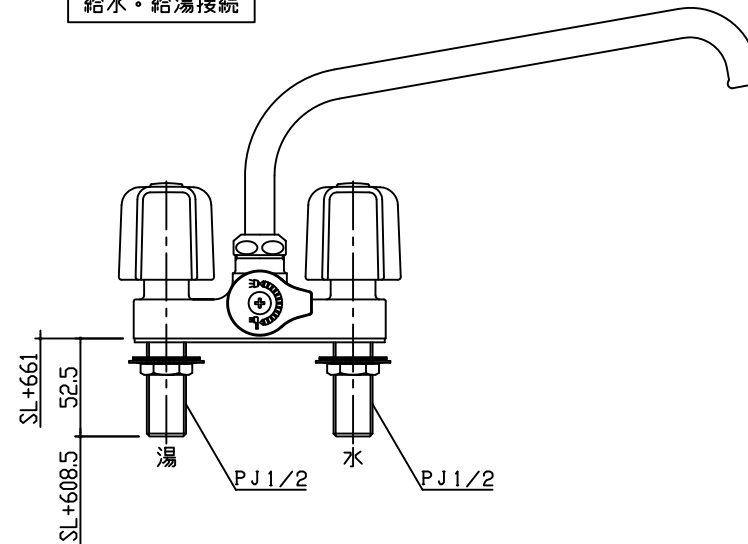

(＊)：水栓意匠は、現物と異なる場合があります。

雑排水取り出し可能方向 S=1/20

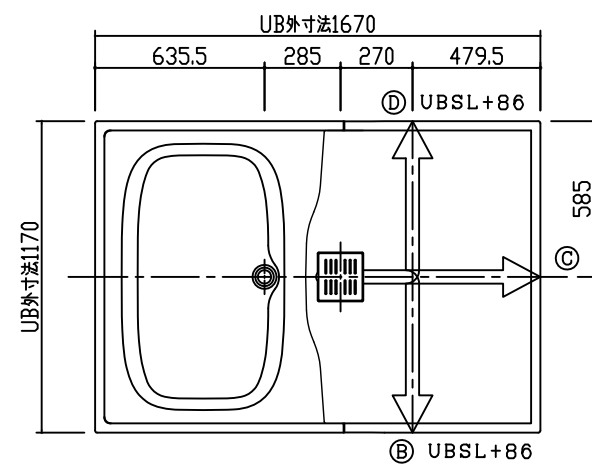

⇒ : 雑排水管VU50 (UB外寸まで)

